
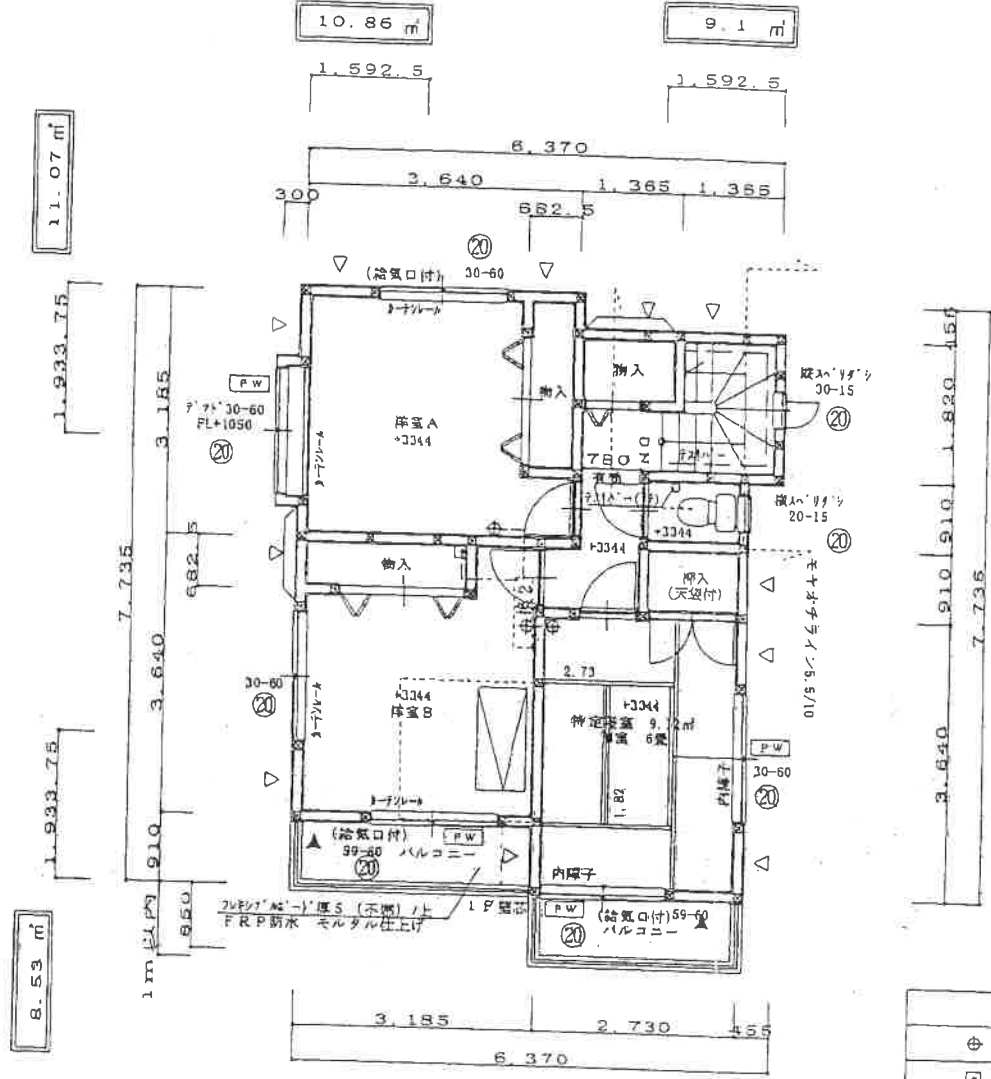


2F 採光計算 (居室 A)
必要開口面積 $10.04 \times 1/7 = 1.43$
有効開口面積
採光係数 $0.907/1.270 = 0.71$
採光修正係数 $0.71 \times 6.0 - 1.4 = 2.86$
$2.86 \times 1.00 \times 2.86$
合計 $2.86 > 1.43$ OK

小屋裏収納庫 (H=1.40m以下 可動式ハンゴ付) (換気窓は廊上に取り付けられない場合があります)
許容面積 $42.64 \times 1/8 = 5.33$
小屋裏面積
$1.82 \times 2.73 = 4.96$
$5.33 > 4.96$ OK

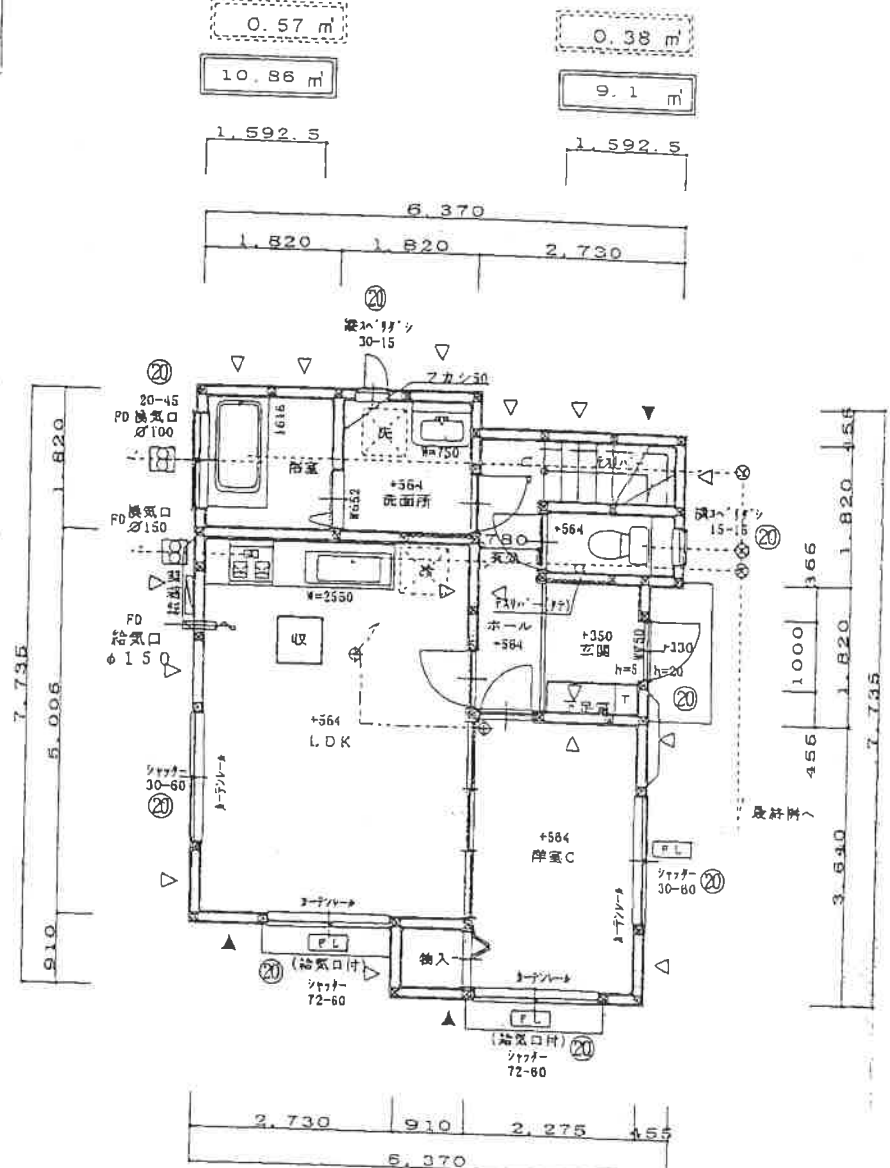

シックハウス対策 (空気環境に関すること)	
⊕	天井排気口 (換気口)
□	ダクトスペース (配管立ち上がり部)
-----	ダクト経路 (天井裏)
○	排気機 (小屋裏設置)

※屋外末端換気口は換気口とする。
 ※内部末端換気口は各居室の天井排気口とする。
 ※ダクト径はLDKのみ100φとしその他は75φとする。
 ※給気口は各居室の壁面もしくはサッシに設ける。
 ※1つの換気経路につきダクト長さは14m以下とする。
 ※1つの換気経路につきダクト曲げ回数は10回以下とする。
 ※換気経路は居室のみとし、廊下等は経路としない。
 ※居室に面する押入・物入は天井裏等とする。

空気環境に関すること	
⊕	天井排気口 (換気口)
□	ダクトスペース (配管立ち上がり部)
○	汚水側
-----	排水管

維持管理への配慮に関すること	
⊕	床下点検口 1階トイレ給排水配管部分目視のため

高齢者等への配慮に関すること	
-----	デスリバー
-----	デスリ下駄履

注 記	
※	認定番号 13A-27 I, D, S-III型工法
※	サッシはペアガラスを使用
※	内部建具の取付高はh=3 (1, 2階とも)
※	日常生活空間内の出入口 (ハコ=除く) の枠記無き幅員は750とする

1 階 平 面 図 1/100

2 階 平 面 図 1/100

階 段	
デスリ設置 (出幅10cm以内)	
[ケアゲ]	198.57mm
[踏面]	215.5及203.75mm
[階段幅]	750mm

内 部 仕 上	
[LDK]	床:フローリング 壁:PB 12.5下地 ビニールクロス貼 (壁不慮以上) 天井:PB 12.5下地 ビニールクロス貼 (壁不慮以上)
[コンロまわり]	PB 12.5下地+タイル

凡 例	記号	説明	材料	備考
△	管径 (105×105)	FL	フットガラス	
		PV	滑入層板ガラス	
▲	前庭用合板 (2.5倍)			
	前庭用合板 (内部3.7倍/外部3.0倍)			
○	20分間火設備			

面 積 表	
敷地面積	108.04 m ²
1階床面積	43.06 m ²
2階床面積	42.64 m ²
延床面積	85.70 m ²
建築面積	43.06 m ²

受領書 12月 1日 12時23分